
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	CONSUMO DE GAS L.P.	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 2	
	Código: CO-GR-44	Página 1 de 5

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ Licenciado Roberto Melo Toledo Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	REVISÓ Licenciado Roberto Melo Toledo Encargado del despacho de los asuntos de la Secretaría Administrativa	AUTORIZÓ C.P. Eder Josseman Castro Martínez Rector


OBJETIVO:	ALCANCE:
Cumplir con la normatividad aplicable y verificar la seguridad en el suministro de Gas L.P. que se utiliza en las instalaciones de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.	Aplicable a todas las áreas que consumen de Gas L.P. dentro de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.


DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

SECUENCIA DE ETAPAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1.	Área usuaria del consumo de Gas L.P.	1.1 Informa al responsable ambiental de consumo de Gas L.P. para el abastecimiento a su área y se hace el registro en la bitácora FOR-GR-CO-44-A.
2.	Responsable ambiental	2.1 Registra en el formato FOR-GR-CO-44-A la solicitud del servicio de abastecimiento de Gas L.P. del área usuaria que notifica.
3.	Responsable ambiental	3.1 Verifica que los distribuidores de Gas L.P. registren su servicio en el formato FOR-GR-CO-44-A y se cumplan con los requisitos de seguridad para el suministro de Gas L.P. mediante el check list inmerso en el formato FOR-GR-CO-44-A
4.	Responsable ambiental	4.1 Programa las revisiones para el mantenimiento a las instalaciones de Gas L.P.
5.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	5.1 Cumple con los mantenimientos programados por el responsable ambiental de consumo de Gas L.P.
6.	Responsable ambiental	6.1 Verifica que el Departamento de Recursos Materiales y Servicios General haga el mantenimiento correspondiente programado.
7.	Responsable ambiental	7.1 Programa en la bitácora FOR-GR-CO-44-B el uso de laboratorios de cocina para el correcto manejo de las instalaciones de Gas L.P.

		CONSUMO DE GAS L.P.	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
		Edición: 2	
		Código: CO-GR-44	Página 2 de 5
8.	Área Usuaría del consumo de Gas L.P.	8.1 Cumple con los lineamientos establecidos para el adecuado consumo de Gas L.P. verificando el uso correcto de las instalaciones y registrándose en la bitácora FOR-GR-CO-44-B	
9.	Responsable ambiental	9.1 Verifica que el área usuaria haga el uso correcto de las instalaciones de Gas L.P.	

DIAGRAMA

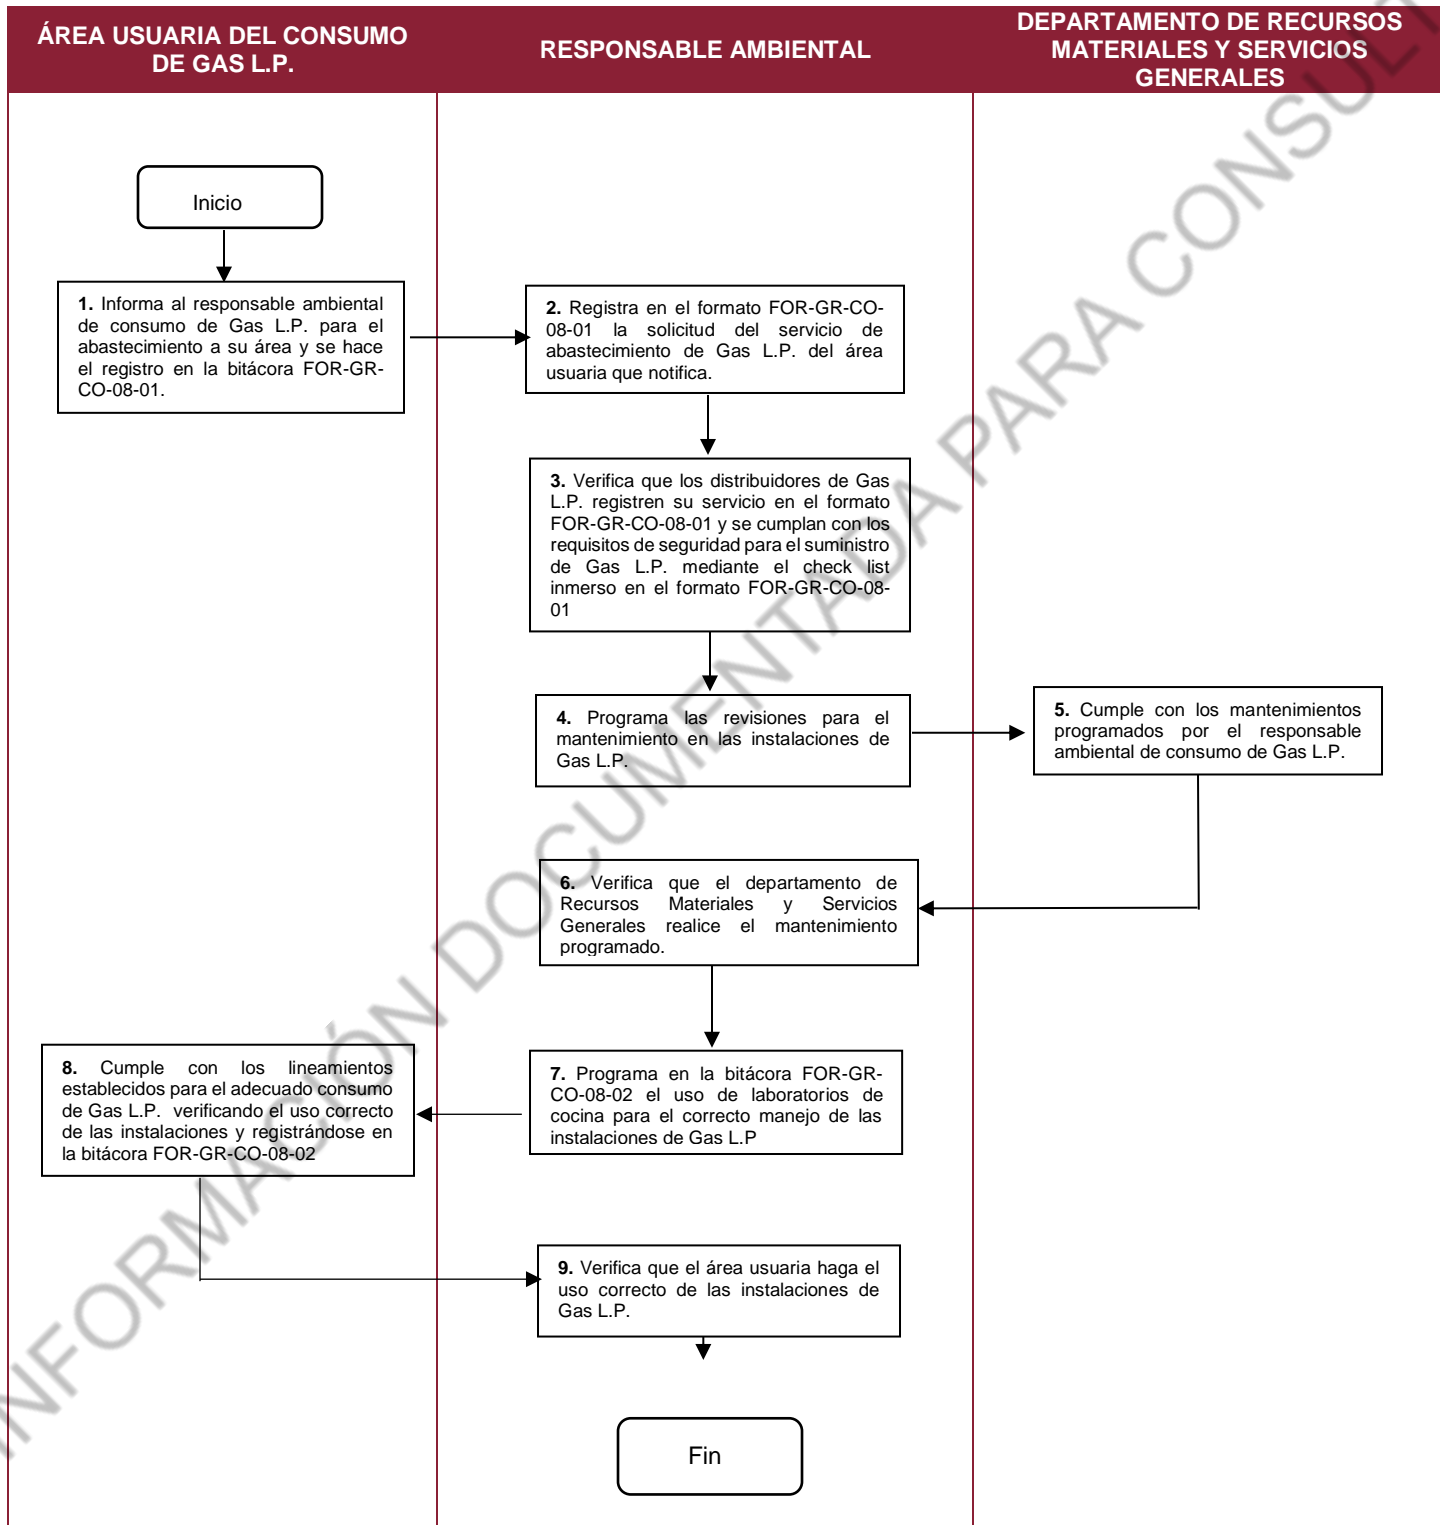

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	CONSUMO DE GAS L.P.		
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024		
	Edición: 2		
	Código: CO-GR-44	Página 4 de 5	


FORMATOS	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	TIPO DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE REGISTRO
Bitácora para el abastecimiento de Gas L.P.	Responsable Ambiental	Físico	FOR-GR-CO-44-A
Bitácora para el control del consumo y uso de las instalaciones de Gas L.P.	Responsable Ambiental	Físico	FOR-GR-CO-44-B

INTERACCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
Empresa que realiza el abastecimiento de gas conforme a la solicitud del área.	Elaboración de bitácora cada que asiste la empresa colocando fecha y si el personal cuenta con el equipo adecuado para el abastecimiento. Bitácora para identificar si el área hace uso adecuado del gas L.P.	Tanque de gas lleno para que se retome su uso.	Estudiantes de gastronomía y personal que habita la estancia.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Educación.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- NOM-154-SCFI-2005- Equipos contra incendio-extintores-Servicio de Mantenimiento y Carga.
- NOM-004-SEDG-2004 Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción.
- NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
- NOM-EM-004-SEDG-2002 NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción.
- NOM-009-SESH-2011 Recipientes para contener Gas L.P., tipo no transportable. Especificaciones y métodos de prueba.
- NMX-H-022-1989 Conexiones roscadas de hierro maleable clase 1.03 Mpa (150 psi) y 2.07 Mpa (300 psi).

 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	CONSUMO DE GAS L.P.	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 2	
	Código: CO-GR-44	Página 5 de 5

META DEL PROCEDIMIENTO	Cumplir al 100% las condiciones de seguridad para el suministro de gas L.P.
INDICADOR	Verificaciones del suministro de gas L.P.
FORMULA	$\frac{\text{Distribuciones realizadas de gas L.P.}}{\text{Distribuciones solicitadas de gas L.P.}} \times 100$
FRECUENCIA	Semestral

GLOSARIO DE TÉRMINOS

GAS L.P.- Hidrocarburo derivado del petróleo al cual se le da uso doméstico e industrial.

APROVECHAMIENTO DEL GAS L.P.- Surtir o abastecer las instalaciones con gas L.P. para su uso en determinados procesos.