

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 6</b>	<b>Código: PRO-CIU-26</b>
			<b>Requerimiento ISO 9001:2015: 8.2, 8.5</b>	
<b>ATENCIÓN Y TOMA DE ESTUDIO RADIOLÓGICO</b>			<b>Fecha: 04-04-2022</b>	<b>Página 1 de 3</b>

CONTROL DE EMISIÓN		
<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
M. en D. María Gabriela Portillo Jiménez <b>Directora de la CIU</b>	M.E.S.P. José Luis Hernández Olvera <b>Secretario Académico</b>	Mtro. José Arturo Camacho Linares <b>Rector</b>


OBJETIVO:	ALCANCE:
Efectuar la toma de estudio radiológico al paciente de la CIU que requiera el servicio.	Aplica a los pacientes de la CIU que requieran por las características de su tratamiento el servicio de Rayos x.

#### DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1.	Paciente o usuario	Entrega solicitud de estudio radiológico sellada con la leyenda "Pagado".
2.	Técnico Radiólogo	Recibe solicitud de estudio radiológico, sellada con la leyenda "Pagado". Procede a dar indicaciones al paciente para la toma de las radiografías.
3.	Paciente o usuarios	Pasa al vestidor, se coloca la bata y se retira de objetos metálicos (aretes, medallas, anillos, etc.) e indica al Técnico Radiólogo que se encuentra listo para la toma de estudio de RX.
4.	Técnico radiólogo	Da indicaciones al paciente de cómo debe colocarse para la toma del estudio radiológico, toma el estudio, si el estudio no tiene errores el paciente pasa al vestidor de lo contrario se le indica que se repetirá el estudio.
5.	Paciente o usuarios	Pasa al vestidor y posteriormente a la sala de espera.
6.	Técnico radiólogo	Rotula el sobre o estuche de plástico con los datos del paciente que contiene el estudio radiológico y entrega personalmente.

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 6</b>	<b>Código: PRO-CIU-26</b>
		<b>Requerimiento ISO 9001:2015: 8.2, 8.5</b>	
<b>ATENCIÓN Y TOMA DE ESTUDIO RADIOLÓGICO</b>		<b>Fecha: 04-04-2022</b>	<b>Página 2 de 3</b>

**DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO**

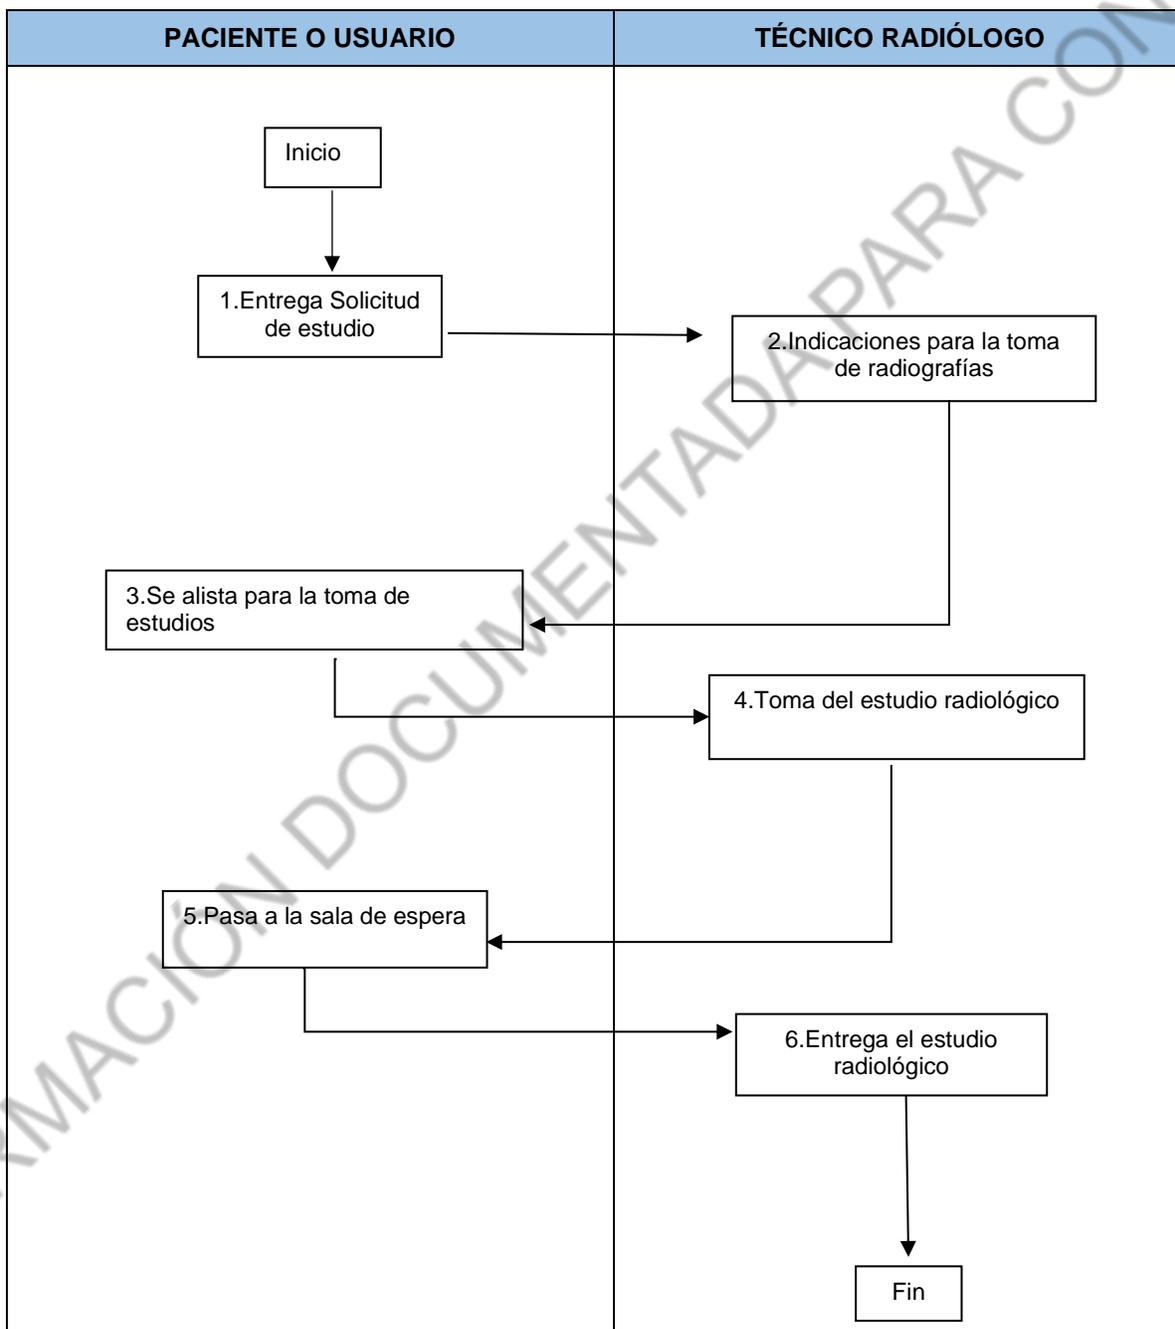

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 6</b>	<b>Código: PRO-CIU-26</b>
			<b>Requerimiento ISO 9001:2015: 8.2, 8.5</b>	
<b>ATENCIÓN Y TOMA DE ESTUDIO RADIOLÓGICO</b>			<b>Fecha: 04-04-2022</b>	<b>Página 3 de 3</b>

FORMATOS	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	TIPO DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE REGISTRO
Solicitud de estudio radiológico	Rayos X	Físico	N/A

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NOM-229-SSA1-2002.- Especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con Rayos x.</li> <li>▪ NOM 026.-Para vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.</li> <li>▪ NOM 031.- Requisitos para el entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.</li> <li>▪ Reglamento General de Seguridad Radiológica.</li> <li>▪ Reglamento General para el Funcionamiento de la Clínica Integral Universitaria de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.</li> </ul>

<b>META DEL PROCEDIMIENTO</b>	100% Nota: En caso de contingencia la meta del proceso será del 90%.
<b>INDICADOR</b>	Estudios radiológicos
<b>FORMULA</b>	Estudios radiológicos tomados / Estudios radiológicos solicitados*100
<b>FRECUENCIA</b>	Mensual

**GLOSARIO:**

**CIU:** Clínica Integral Universitaria